

## 9002N SLED9002N BRANCA FITA 14,4WM 2700K 80 -1m



Luminária linear de embutir em forro de gesso ou Dry-wall com iluminação difusa. Corpo em alumínio extrudado com acabamento na cor branca. Difusor em acrílico extrudado leitoso. Indicado para residência, recepção, escritório etc.

Fluxo luminoso – 628 lm/m

Potência – 15,4 W/m

Intensidade pico – 247cd

CCT – 2687K



IRC – 82,7

Coordenada CIE 1931 – x- 0,463 y- 0,415

A x L - 31x29

Peso - 0,35kg/m


IP - 20 - Uso Interno

IK - 00 – Não aplicável

Alimentação - 12vdc

Data do ensaio

10/03/2022 14:44:43

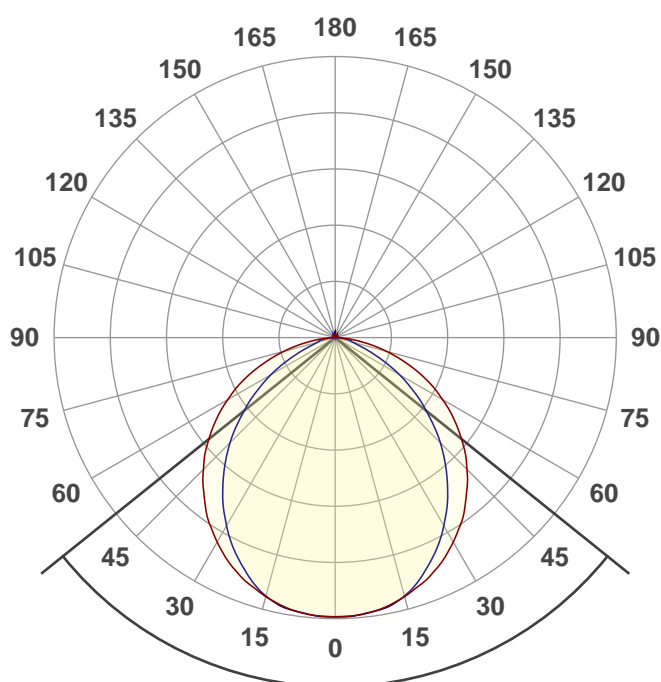

Facho de abertura

**102,5°**


**Rf 86,4**



Fidelity index Rf

**Rg 94,2**


Gamut index Rg

Hue Bin	R <sub>f</sub>	Shifts (%)	
		Chroma	Hue
1	79	-12%	1%
2	82	-8%	7%
3	81	-4%	9%
4	92	-1%	4%
5	95	1%	3%
6	95	1%	0%
7	90	-4%	-5%
8	93	-4%	1%
9	89	-5%	3%
10	87	-3%	8%
11	87	0%	9%
12	87	5%	-1%
13	86	3%	-11%
14	80	2%	-17%
15	84	-4%	-9%
16	77	-11%	-14%

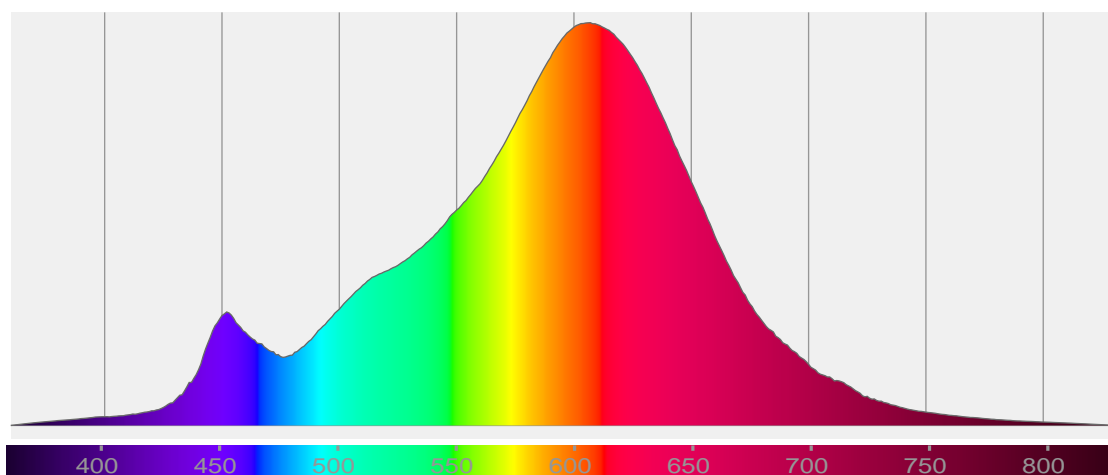


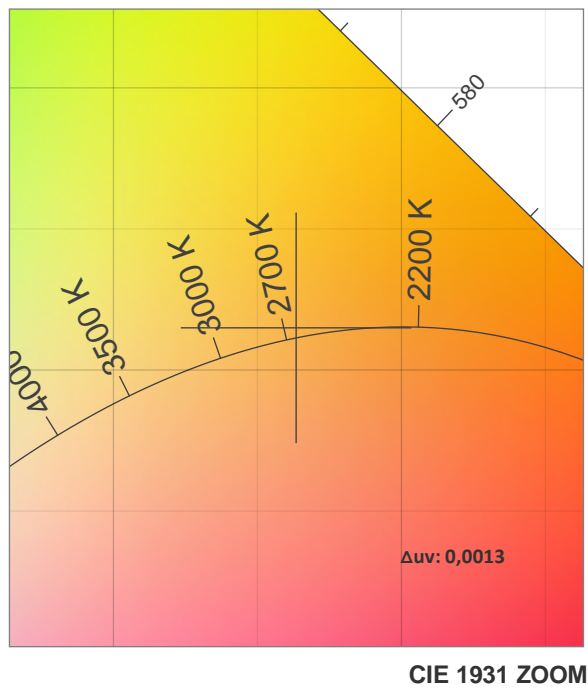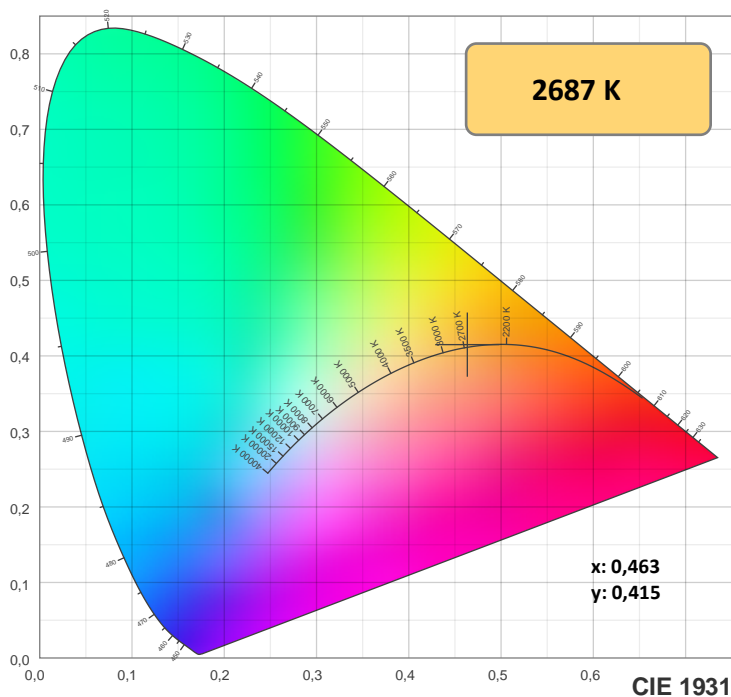

TM-30: 86,4

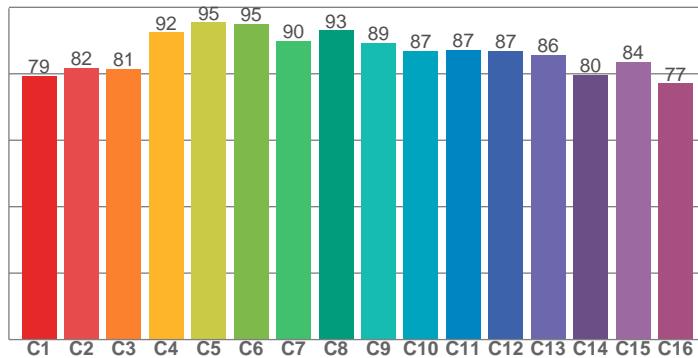

CRI: 82,7 (R1-R8)

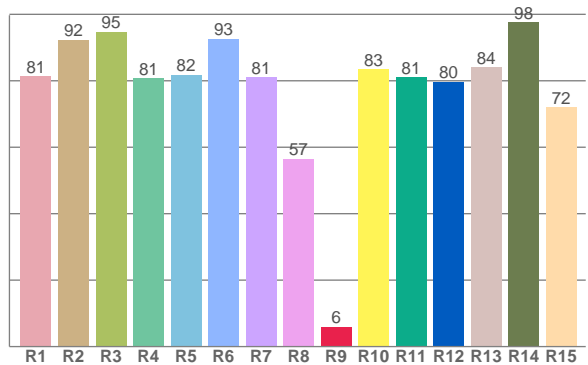

CRi R1-R8 / CRi R9-R15

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
81,3	92,4	94,7	80,9	81,9	92,7	81,2	56,5	5,9	83,5	81,0	79,7	84,0	97,7	72,0

TM30 valores C. 16 valores extraídos dos 99.

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
79,3	81,8	81,4	92,5	95,5	95,0	90,0	93,1	89,3	86,9	87,2	87,0	85,7	79,8	83,6	77,1

## Parametros de cor

Temperatura de cor	Índice de reprodução de cor	Reprodução de cor vermelho R9	Color fidelity	Color gamut	Color quality scale	Coordenada de cor cie 1931	Coordenada de cor cie 1931	Coordenada de cor	Coordenada de cor	Color deviation from black body
CCT	IRC	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	x	y	u	v	Δuv
2687 K	82,7	5,9	86,4	94,2	82,9	0,463	0,415	0,263	0,353	0,0013







**Rf 86,4**

Fidelity index Rf

**Rg 94,2**

Gamut index Rg

Hue Bin	R <sub>i</sub>	Shifts (%)	
		Chroma	Hue
1	79	-12%	1%
2	82	-8%	7%
3	81	-4%	9%
4	92	-1%	4%
5	95	1%	3%
6	95	1%	0%
7	90	-4%	-5%
8	93	-4%	1%
9	89	-5%	3%
10	87	-3%	8%
11	87	0%	9%
12	87	5%	-1%
13	86	3%	-11%
14	80	2%	-17%
15	84	-4%	-9%
16	77	-11%	-14%

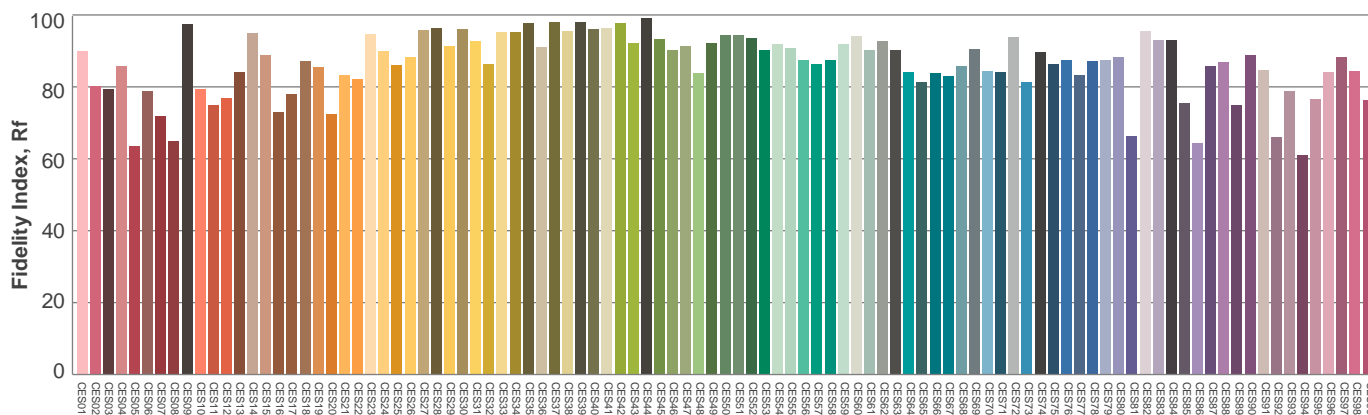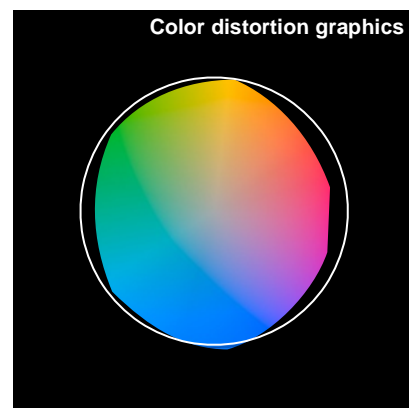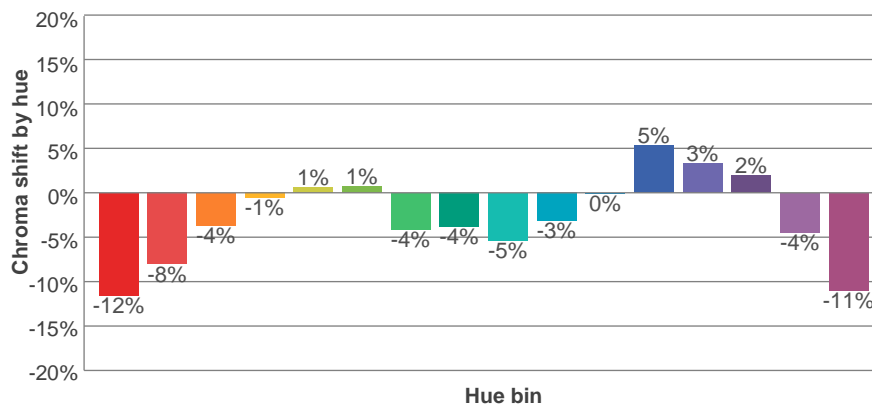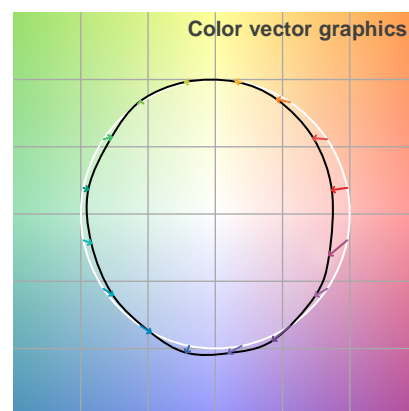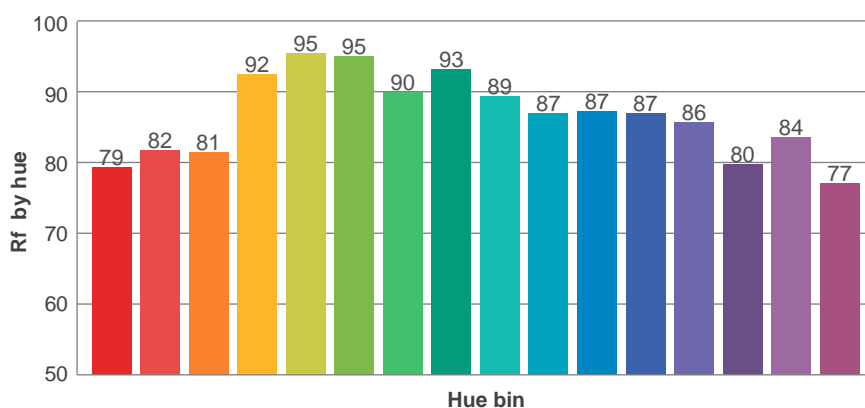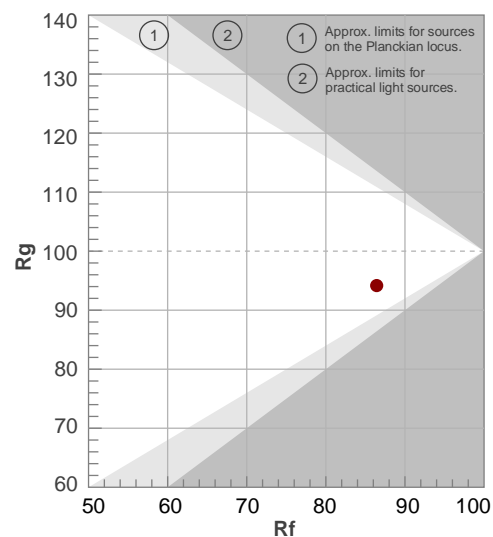

Avaliação todas as amostras de cores

**Glare Evaluation According to UGR**


p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room size X    Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	21,9	23,0	22,1	23,3	23,6	19,9	21,0	20,1	21,3	21,6
	3H	23,3	24,5	23,8	24,8	25,1	20,4	21,6	20,9	21,9	22,1
	4H	24,0	25,1	24,4	25,4	25,7	20,6	21,7	21,0	22,0	22,3
	6H	24,4	25,4	24,8	25,7	26,1	20,9	21,8	21,2	22,1	22,6
	8H	24,5	25,5	24,9	25,8	26,3	20,9	21,9	21,3	22,2	22,7
	12H	24,6	25,5	25,0	25,9	26,4	21,0	21,9	21,4	22,3	22,7
4H	2H	22,1	23,3	22,6	23,6	23,9	20,5	21,6	20,9	21,9	22,2
	3H	23,9	24,8	24,3	25,2	25,7	21,3	22,3	21,7	22,6	23,1
	4H	24,5	25,4	25,0	25,8	26,4	21,5	22,4	22,0	22,8	23,3
	6H	25,0	25,9	25,6	26,2	26,6	21,8	22,6	22,3	23,0	23,4
	8H	25,2	25,9	25,7	26,3	26,8	21,9	22,6	22,4	23,0	23,4
	12H	25,3	25,9	25,8	26,4	26,9	22,0	22,6	22,5	23,0	23,5
8H	4H	24,6	25,3	25,1	25,7	26,1	21,7	22,5	22,3	22,9	23,3
	6H	25,2	25,7	25,7	26,2	26,8	22,1	22,7	22,7	23,2	23,7
	8H	25,4	25,9	25,9	26,4	27,1	22,3	22,8	22,9	23,4	24,0
	12H	25,6	26,0	26,2	26,5	27,1	22,5	22,9	23,1	23,4	24,1
12H	4H	24,5	25,1	25,0	25,6	26,1	21,8	22,4	22,3	22,8	23,3
	6H	25,2	25,7	25,7	26,2	26,9	22,2	22,7	22,7	23,2	23,9
	8H	25,4	25,8	26,0	26,3	27,0	22,4	22,8	23,0	23,4	24,0
Variation of the observer position for the luminaire distance S											
S = 1.0H		0,1 / -0,1					0,2 / -0,3				
S = 1.5H		0,2 / -0,3					0,4 / -0,7				
S = 2.0H		0,6 / -0,7					0,9 / -1,5				
Standard table		n/a					n/a				
Correction summand		n/a					n/a				
Corrected glare indices referring to 628 lm total luminous flux											


**Coeficiente de utilização**

Ceiling reflectance	80				70				50			30			10			0
Wall reflectance	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor reflectance	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR	(RCR: Room Cavity Ratio) Room Values are expressed as percentage of Lumens delivered to the task surface																	
0	119	119	119	119	116	116	116	116	110	110	110	105	105	105	100	100	100	98
1	109	105	101	97	106	102	99	95	98	95	92	94	91	89	90	88	86	84
2	100	92	86	80	97	90	84	79	86	81	77	83	79	75	80	76	73	71
3	91	81	74	68	89	80	73	67	77	70	65	74	68	64	71	67	63	61
4	84	73	64	58	82	71	63	57	68	62	56	66	60	55	64	59	54	52
5	77	65	56	50	75	64	56	50	62	54	49	59	53	48	57	52	48	46
6	72	59	50	44	70	58	50	44	56	49	43	54	48	43	52	47	42	40
7	67	53	45	39	65	53	44	39	51	44	38	49	43	38	48	42	38	36
8	62	49	41	35	60	48	40	35	47	40	34	45	39	34	44	38	34	32
9	58	45	37	31	56	44	37	31	43	36	31	42	35	31	41	35	31	29
10	54	41	34	29	53	41	34	29	40	33	28	39	33	28	38	32	28	26

**Quantidade de luminárias**

**Luminaire budgetary diagram**

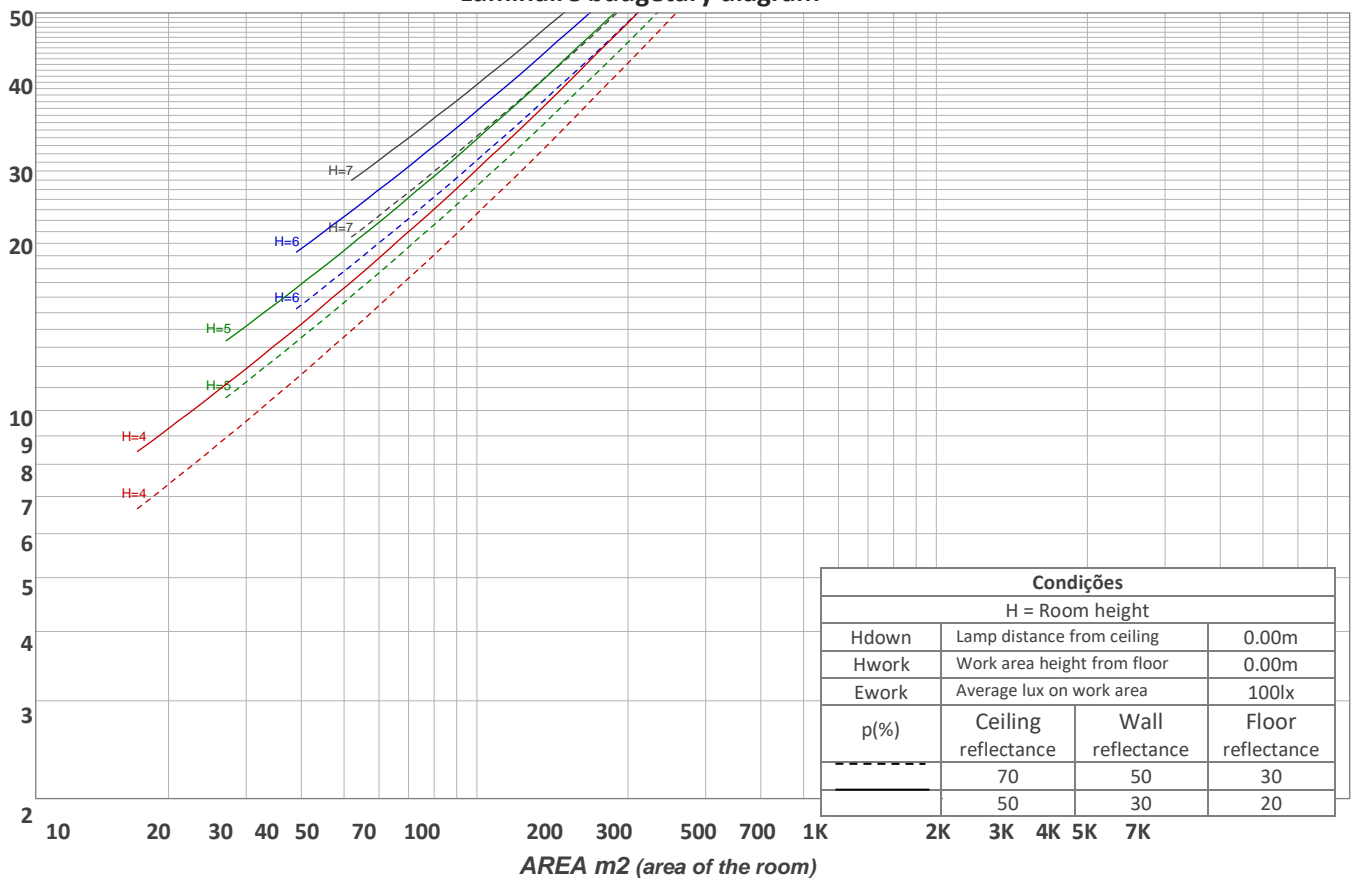

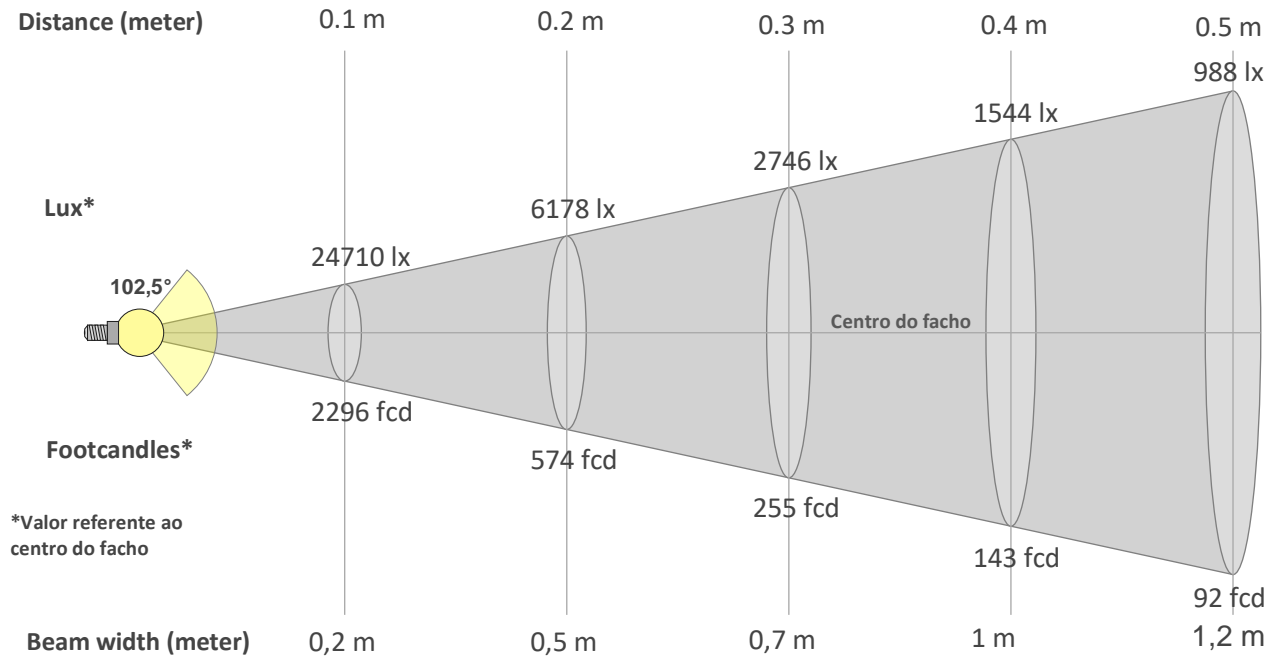

### Beam intensities from 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
3,3ft	6,6ft	9,8ft	13,1ft	16,4ft	19,7ft	23ft	26,2ft	29,5ft	32,8ft	36,1ft	39,4ft	42,7ft	45,9ft	49,2ft	52,5ft	55,8ft	59,1ft	62,3ft	65,6ft
247lx	62lx	27lx	15lx	10lx	7lx	5lx	4lx	3lx	2lx	2lx	2lx	1lx	1lx	1lx	1lx	1lx	1lx	1lx	1lx
23fcd	5,7fcd	2,6fcd	1,4fcd	0,9fcd	0,6fcd	0,5fcd	0,4fcd	0,3fcd	0,2fcd	0,2fcd	0,2fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd

### Intensities in 0° c-plane

0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
247	246	243	237	230	221	209	196	181	165	148	129	110	90	68	47	27	11	3	2
100%	100%	98%	96%	93%	89%	84%	79%	73%	67%	60%	52%	44%	36%	28%	19%	11%	4%	1%	1%

### Intensities in 90° c-plane

0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
247	246	243	236	224	209	192	173	153	131	109	87	66	44	27	17	12	6	1	1
100%	100%	98%	96%	91%	85%	78%	70%	62%	53%	44%	35%	27%	18%	11%	7%	5%	2%	1%	0%

### Intensities in 180° c-plane


0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
247	246	243	237	230	221	209	196	181	165	148	129	110	90	68	47	27	11	3	2
100%	100%	98%	96%	93%	89%	84%	79%	73%	67%	60%	52%	44%	36%	28%	19%	11%	4%	1%	1%

### Intensities in 270° c-plane

0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
247	246	243	236	224	209	192	173	153	131	109	87	66	44	27	17	12	6	1	1
100%	100%	98%	96%	91%	85%	78%	70%	62%	53%	44%	35%	27%	18%	11%	7%	5%	2%	1%	0%

Beam angle 50%	Field angle 10%	Cutoff angle 2,5%	Intensity ratio in 120° cone	Intensity ratio in 90° cone
102,5°	149,9°	171,1°	82,1%	58,0%

**iso-candela diagram**

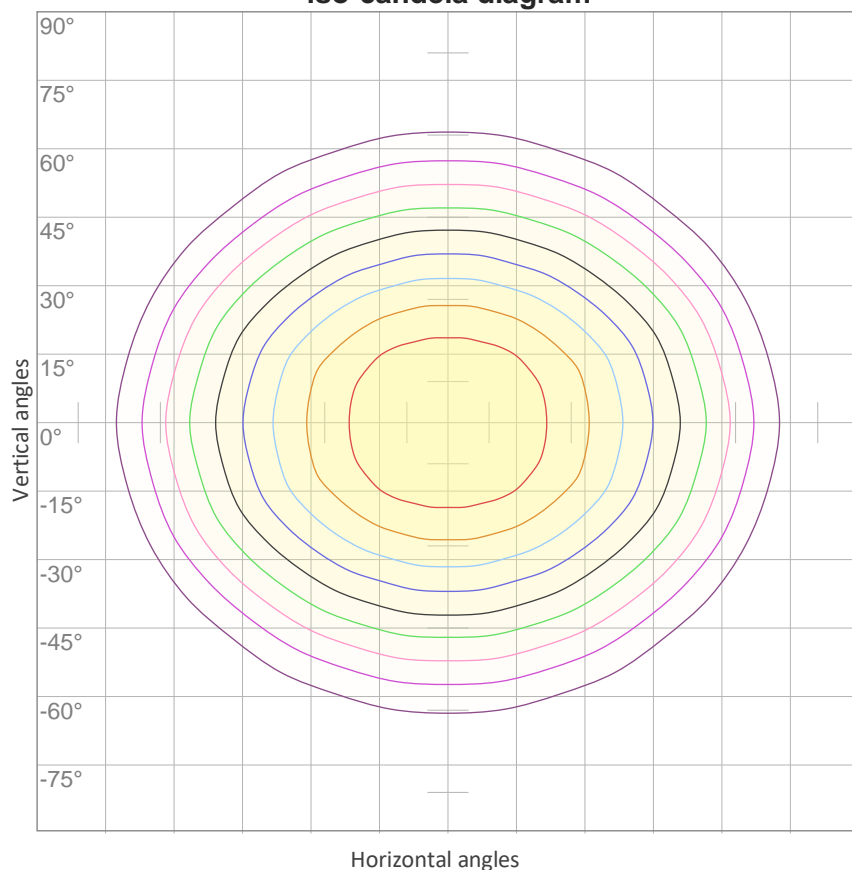


10%	25 cd
20%	49 cd
30%	74 cd
40%	99 cd
50%	124 cd
60%	148 cd
70%	173 cd
80%	198 cd
90%	222 cd

Conditions:

Number of c-planes: 16

Candela at center: 247 cd

**iso-lux diagram**

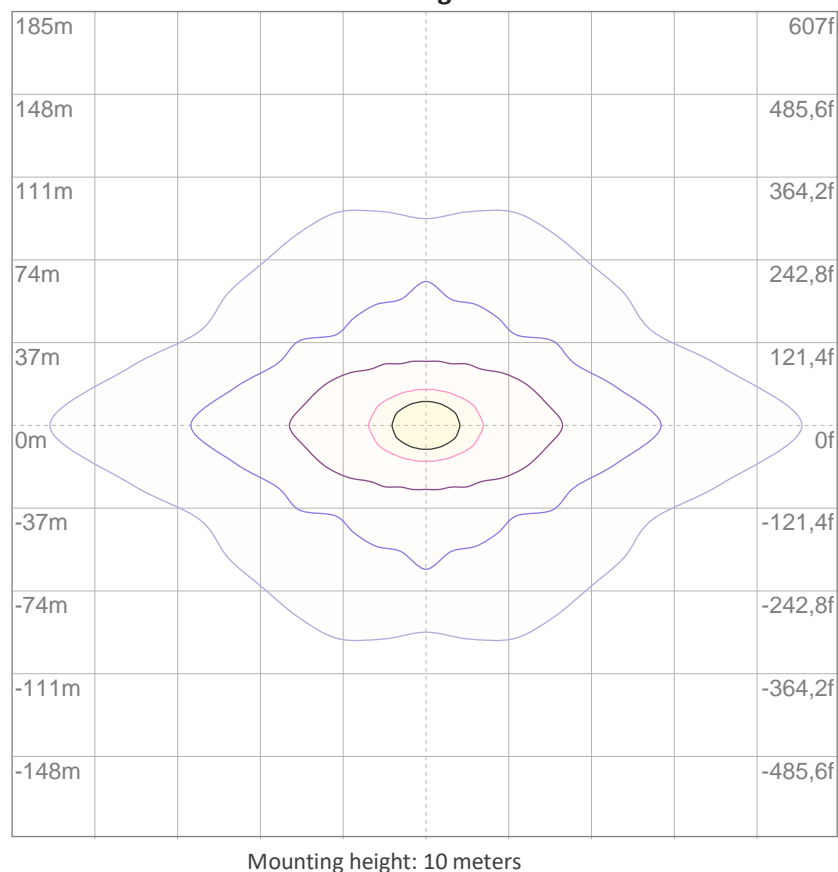

3%	74,1m lx
5%	0,124 lx
10%	0,247 lx
30%	0,741 lx
50%	1,24 lx

Conditions:

Number of c-planes: 16

Lux at center: 2,47 lx

*Lux distribution on a surface when lamp is mounted at 10 meters from the surface.*

**Potência**


**Vttagem: 12,0 V**

**Corrente: 1,28 A**

**Frequência: 0 Hz**

**FP: 0,99**

**THD**



**THD corrente: n/a**

**THD tensão: n/a**