

9002N SLED9002N BRANCA BARRA 18WM 4000K 90 - 1m



Luminária linear de embutir em forro de gesso ou Dry-wall com iluminação difusa. Corpo em alumínio extrudado com acabamento na cor branca. Difusor em acrílico extrudado leitoso. Indicado para residência, recepção, escritório etc.

Fluxo luminoso – 776 lm/m

Potência – 18,7 W/m

Intensidade pico – 297cd

CCT – 4066K



IRC – 92,5

Coordenada CIE 1931 – x- 0,377 y- 0,373

A x L - 31x29

Peso - 0,35kg/m


IP - 20 - Uso Interno

IK - 00 – Não aplicável

Alimentação - 12vdc

Data do ensaio

21/01/2021 10:59:07

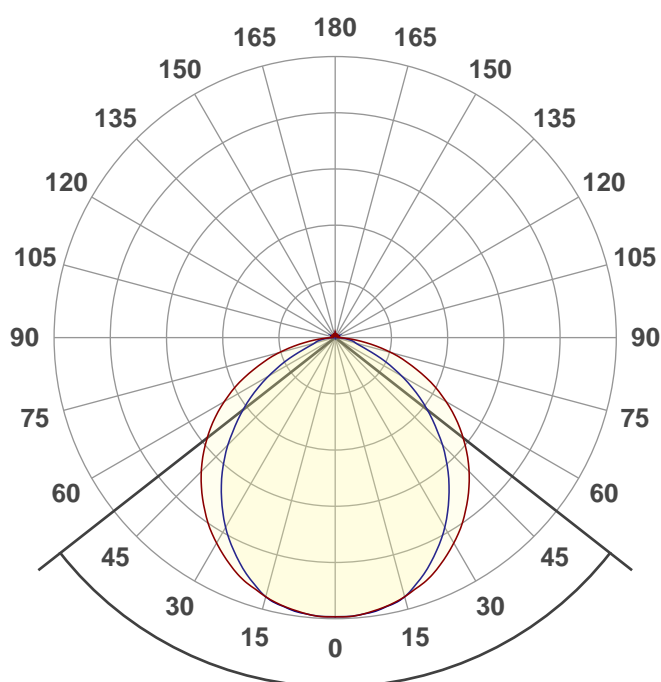

Facho de abertura

103,8°


Rf 88,7



Fidelity index Rf

Rg 96,6


Gamut index Rg

Hue Bin	R _f	Shifts (%)	
		Chroma	Hue
1	89	-5%	1%
2	92	-3%	2%
3	91	-2%	3%
4	91	-3%	1%
5	90	-5%	0%
6	95	-3%	0%
7	91	-6%	1%
8	89	-5%	5%
9	85	-3%	10%
10	81	-2%	12%
11	83	5%	11%
12	90	4%	3%
13	91	5%	-5%
14	93	0%	-3%
15	86	0%	-9%
16	86	-2%	-7%

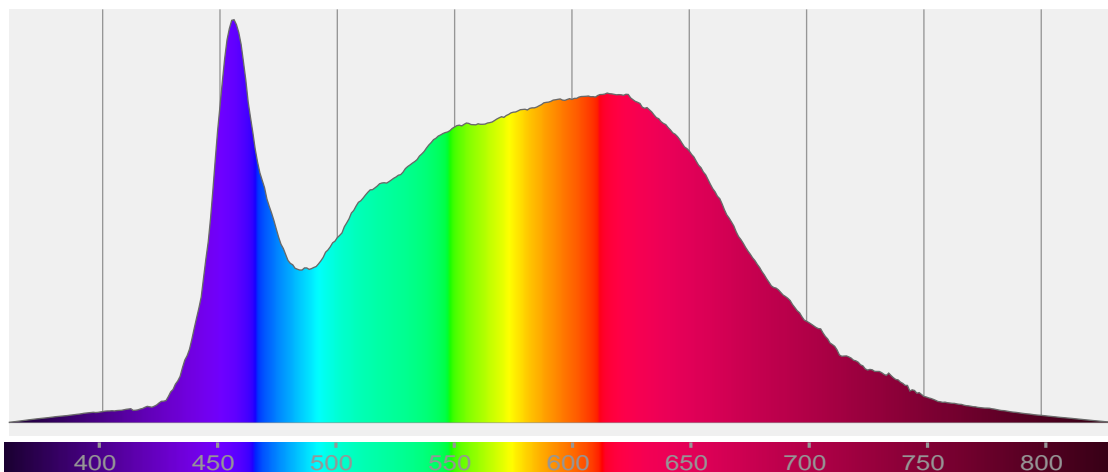


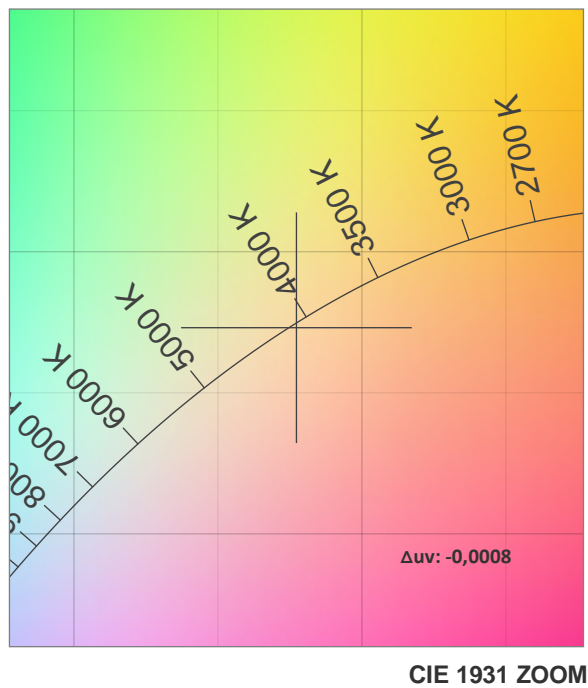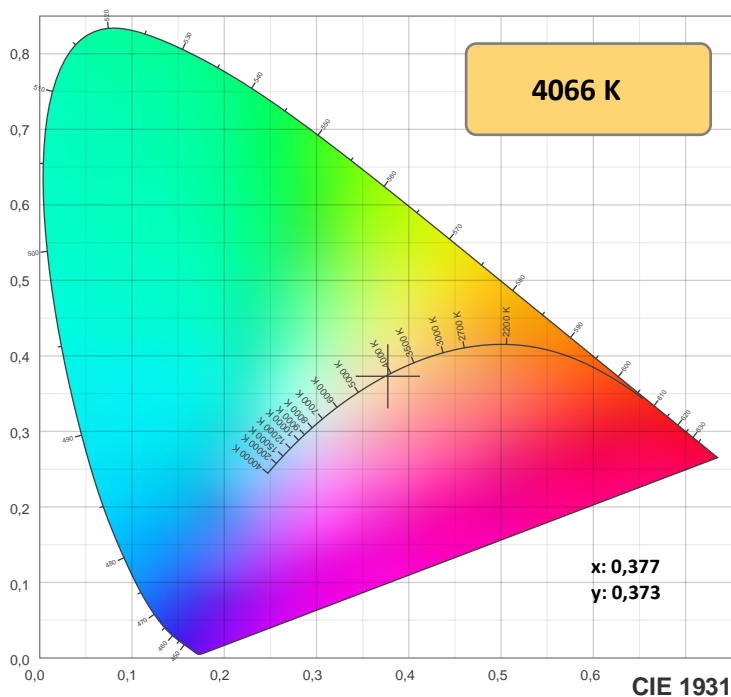

TM-30: 88,7

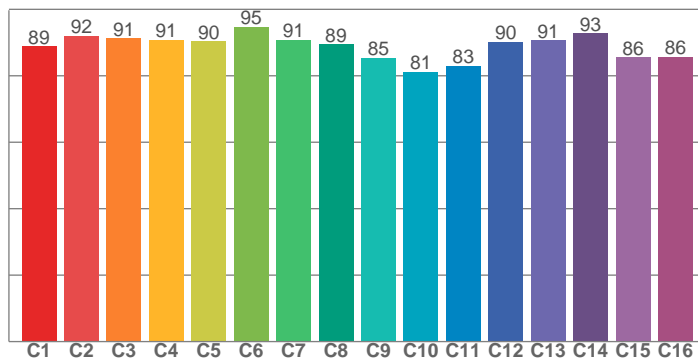

CRI: 92,5 (R1-R8)

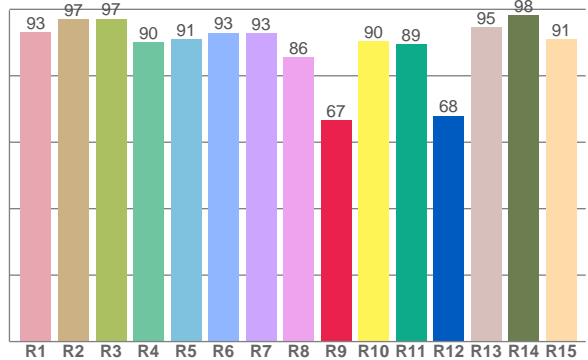

CRiRa R1-R8 / CRiRe R1-R15

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
93,0	97,0	97,2	90,0	91,1	92,9	92,8	85,6	66,5	90,4	89,5	68,0	94,6	98,3	91,0

TM30 valores C. 16 valores extraídos dos 99.

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
88,8	92,0	91,3	90,9	90,4	94,7	90,8	89,4	85,4	81,2	83,0	90,3	90,7	92,7	85,6	85,6

Parametros de cor

Temperatura de cor	Índice de reprodução de cor	Reprodução de cor vermelho R9	Color fidelity	Color gamut	Color quality scale	Coordenada de cor cie 1931	Coordenada de cor cie 1931	Coordenada de cor	Coordenada de cor	Color deviation from black body
CCT	IRC	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	x	y	u	v	Δuv
4066 K	92,5	66,5	88,7	96,6	90,0	0,377	0,373	0,224	0,333	-0,0008







Rf 88,7

Fidelity index Rf

Rg 96,6

Gamut index Rg

Hue Bin	R _f	Shifts (%)	
		Chroma	Hue
1	89	-5%	1%
2	92	-3%	2%
3	91	-2%	3%
4	91	-3%	1%
5	90	-5%	0%
6	95	-3%	0%
7	91	-6%	1%
8	89	-5%	5%
9	85	-3%	10%
10	81	-2%	12%
11	83	5%	11%
12	90	4%	3%
13	91	5%	-5%
14	93	0%	-3%
15	86	0%	-9%
16	86	-2%	-7%

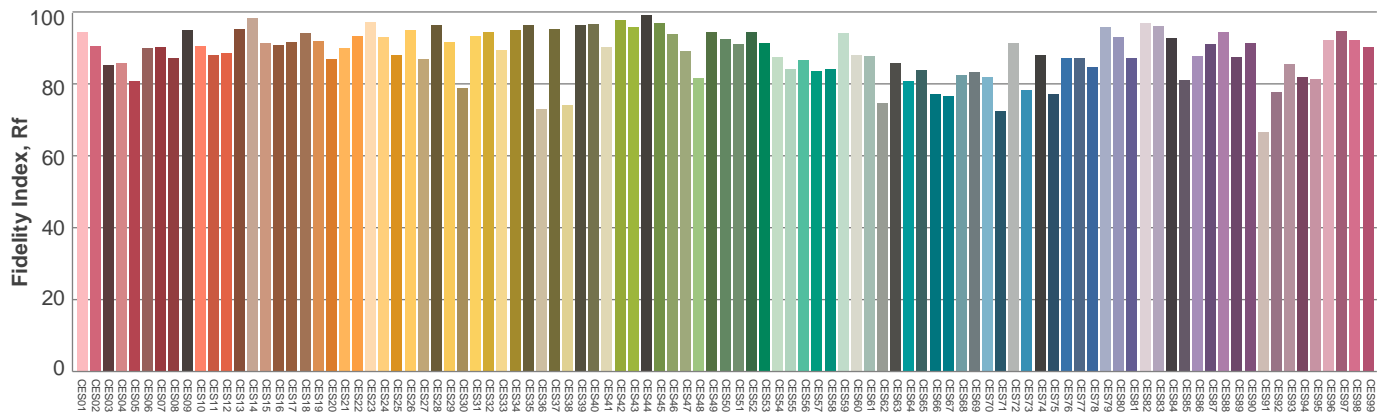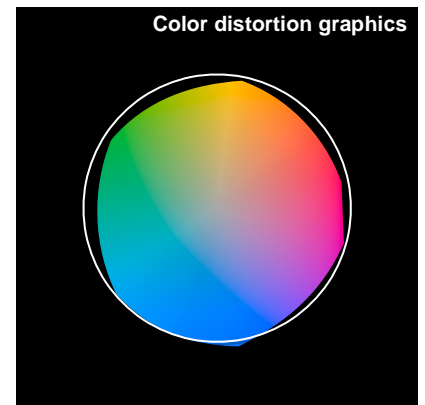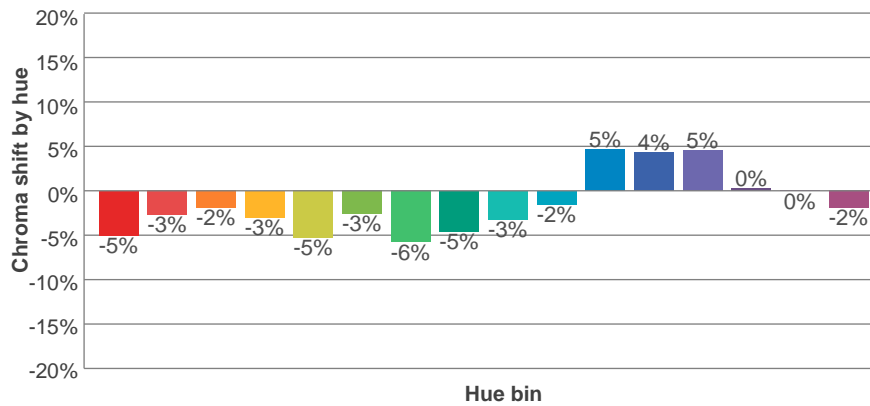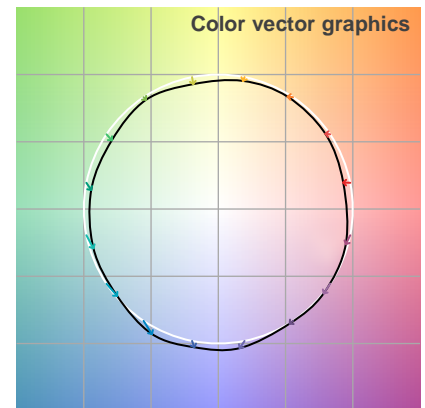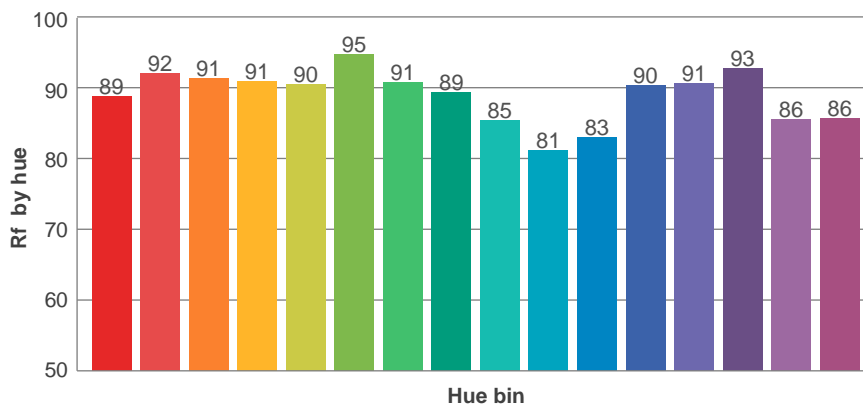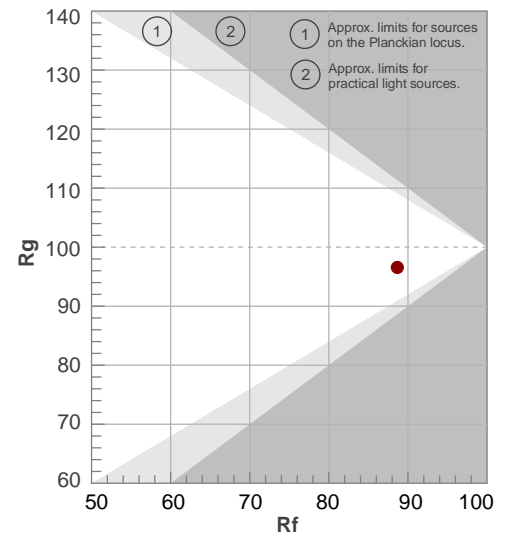

Glare Evaluation According to UGR


p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	22,6	23,7	22,8	24,0	24,3	20,6	21,7	20,9	22,1	22,3
	3H	24,1	25,3	24,5	25,6	25,8	21,2	22,4	21,7	22,7	23,0
	4H	24,7	25,9	25,2	26,2	26,5	21,4	22,6	21,9	22,9	23,2
	6H	25,3	26,3	25,6	26,6	27,0	21,7	22,7	22,1	23,0	23,5
	8H	25,4	26,4	25,8	26,7	27,2	21,8	22,8	22,2	23,1	23,6
	12H	25,5	26,4	25,9	26,8	27,3	21,9	22,8	22,3	23,2	23,7
4H	2H	22,8	24,0	23,3	24,3	24,6	21,3	22,4	21,7	22,7	23,0
	3H	24,7	25,6	25,1	26,0	26,4	22,1	23,1	22,5	23,4	23,9
	4H	25,3	26,2	25,8	26,6	27,2	22,3	23,2	22,8	23,6	24,2
	6H	25,9	26,7	26,4	27,1	27,5	22,7	23,5	23,2	23,9	24,3
	8H	26,1	26,8	26,6	27,3	27,7	22,8	23,6	23,4	24,0	24,4
	12H	26,2	26,9	26,8	27,3	27,8	22,9	23,6	23,5	24,0	24,5
8H	4H	25,4	26,1	25,9	26,5	26,9	22,6	23,4	23,2	23,8	24,2
	6H	26,1	26,6	26,6	27,1	27,7	23,1	23,6	23,6	24,1	24,7
	8H	26,3	26,8	26,9	27,4	28,0	23,3	23,8	23,9	24,4	25,0
	12H	26,5	26,9	27,1	27,5	28,1	23,5	23,9	24,2	24,5	25,1
12H	4H	25,3	26,0	25,9	26,4	26,9	22,6	23,2	23,2	23,7	24,2
	6H	26,1	26,6	26,6	27,1	27,8	23,2	23,7	23,7	24,2	24,9
	8H	26,3	26,7	27,0	27,3	27,9	23,4	23,8	24,1	24,4	25,0
Variation of the observer position for the luminaire distance S											
S = 1.0H		0,1 / -0,1					0,1 / -0,2				
S = 1.5H		0,1 / -0,2					0,3 / -0,6				
S = 2.0H		0,6 / -0,7					0,8 / -1,3				
Standard table		n/a					n/a				
Correction summand		n/a					n/a				
Corrected glare indices referring to 776 lm total luminous flux											


Coeficiente de utilização

Ceiling reflectance	80				70				50			30			10			0
Wall reflectance	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor reflectance	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR	(RCR: Room Cavity Ratio) Room Values are expressed as percentage of Lumens delivered to the task surface																	
0	118	118	118	118	115	115	115	115	110	110	110	105	105	105	100	100	100	98
1	109	104	100	97	106	102	98	95	97	94	91	93	90	88	89	87	85	83
2	99	92	85	80	97	90	84	79	86	81	76	82	78	74	79	75	72	70
3	91	81	73	67	88	79	72	66	76	70	65	73	68	63	70	66	62	60
4	84	72	64	57	81	71	63	57	68	61	56	65	59	55	63	58	54	51
5	77	65	56	49	75	63	55	49	61	54	48	59	52	48	57	51	47	45
6	71	58	50	43	69	57	49	43	55	48	42	53	47	42	52	46	41	39
7	66	53	44	38	64	52	44	38	50	43	38	49	42	37	47	41	37	35
8	62	48	40	34	60	48	40	34	46	39	34	45	38	33	43	38	33	31
9	58	44	36	31	56	44	36	31	42	35	31	41	35	30	40	34	30	28
10	54	41	33	28	53	40	33	28	39	32	28	38	32	28	37	31	27	26

Quantidade de luminárias

Luminaire budgetary diagram

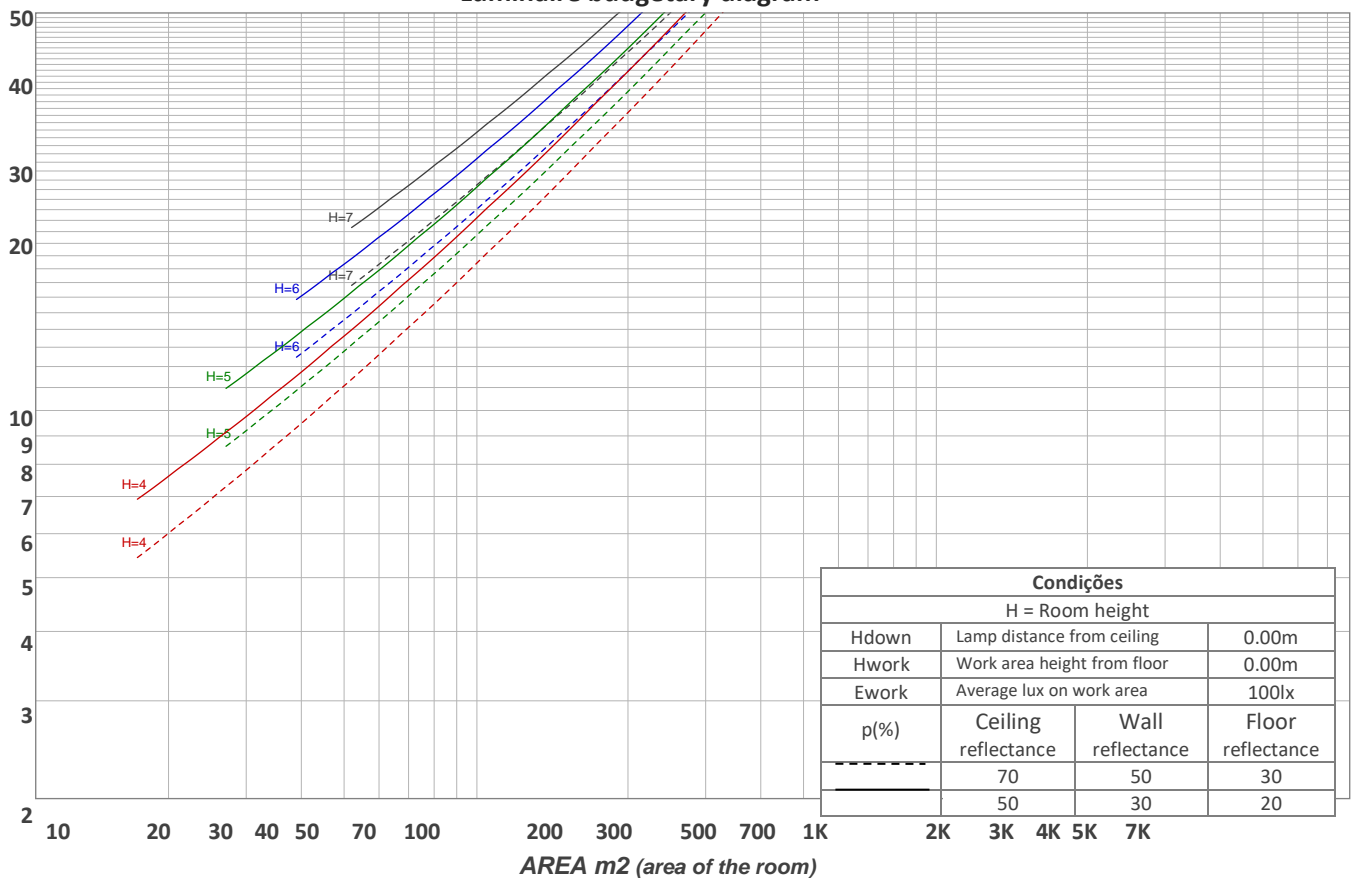

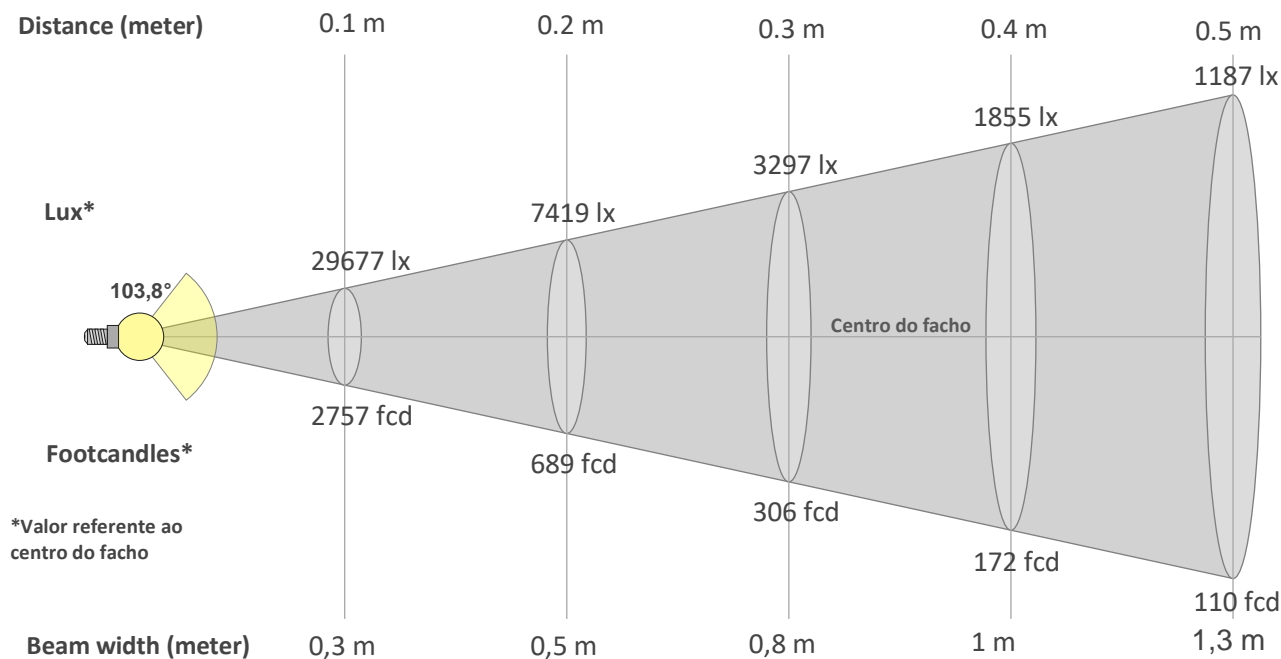

Beam intensities from 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
3,3ft	6,6ft	9,8ft	13,1ft	16,4ft	19,7ft	23ft	26,2ft	29,5ft	32,8ft	36,1ft	39,4ft	42,7ft	45,9ft	49,2ft	52,5ft	55,8ft	59,1ft	62,3ft	65,6ft
297lx	74lx	33lx	19lx	12lx	8lx	6lx	5lx	4lx	3lx	2lx	2lx	2lx	2lx	1lx	1lx	1lx	1lx	1lx	1lx
27,6fcd	6,9fcd	3,1fcd	1,7fcd	1,1fcd	0,8fcd	0,6fcd	0,4fcd	0,3fcd	0,3fcd	0,2fcd	0,2fcd	0,2fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd

Intensities in 0° c-plane

0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
297	296	292	285	277	266	252	237	220	201	181	159	136	112	86	62	37	16	5	4
100%	100%	98%	96%	93%	89%	85%	80%	74%	68%	61%	54%	46%	38%	29%	21%	12%	5%	2%	1%

Intensities in 90° c-plane

0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
297	296	292	285	270	252	233	210	187	161	135	108	82	57	34	23	17	8	3	2
100%	100%	98%	96%	91%	85%	78%	71%	63%	54%	45%	37%	28%	19%	12%	8%	6%	3%	1%	1%

Intensities in 180° c-plane


0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
297	296	292	285	277	266	252	237	220	201	181	159	136	112	86	62	37	16	5	4
100%	100%	98%	96%	93%	89%	85%	80%	74%	68%	61%	54%	46%	38%	29%	21%	12%	5%	2%	1%

Intensities in 270° c-plane

0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
297	296	292	285	270	252	233	210	187	161	135	108	82	57	34	23	17	8	3	2
100%	100%	98%	96%	91%	85%	78%	71%	63%	54%	45%	37%	28%	19%	12%	8%	6%	3%	1%	1%

Beam angle 50%	Field angle 10%	Cutoff angle 2,5%	Intensity ratio in 120° cone	Intensity ratio in 90° cone
103,8°	151,4°	173,2°	80,8%	56,7%

iso-candela diagram

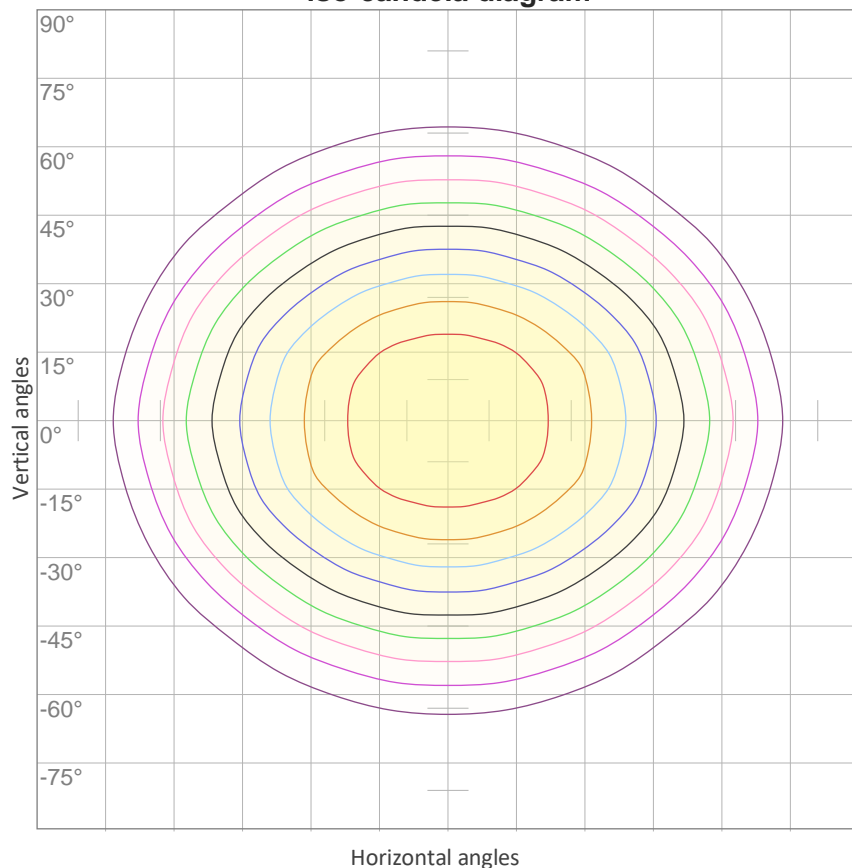


10%	30 cd
20%	59 cd
30%	89 cd
40%	119 cd
50%	148 cd
60%	178 cd
70%	208 cd
80%	237 cd
90%	267 cd

Conditions:

Number of c-planes: 16

Candela at center: 297 cd

iso-lux diagram

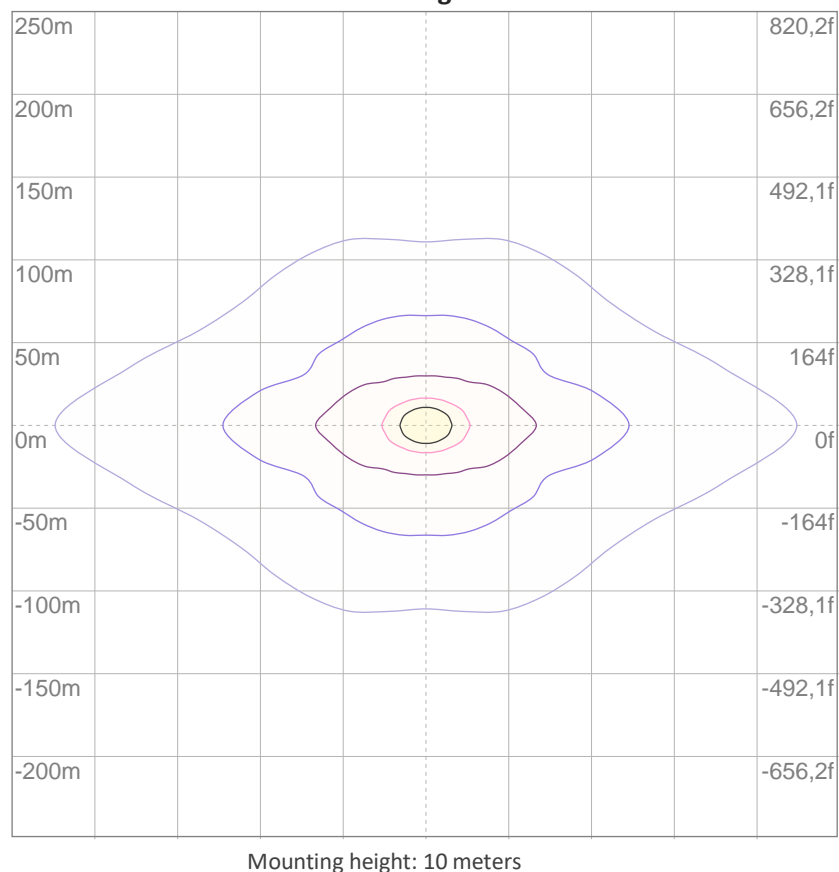

3%	89,0m lx
5%	0,148 lx
10%	0,297 lx
30%	0,890 lx
50%	1,48 lx

Conditions:

Number of c-planes: 16

Lux at center: 2,97 lx

Lux distribution on a surface when lamp is mounted at 10 meters from the surface.

Potência

Vttagem: 12,0 V

Corrente: 1,56 A

Frequência: 0 Hz

FP: 1,0

THD



THD corrente: n/a

THD tensão: n/a