


## W96 SLED9006 BRANCA FITA 14,4WM 3500K 80 - 1m

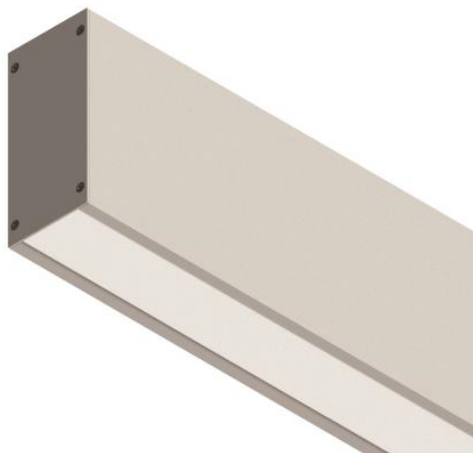

Luminária linear de sobrepor na parede com iluminação difusa. Corpo em alumínio extrudado com acabamento na cor branca. Difusor em acrílico extrudado leitoso. Indicado para residência, recepção, escritório etc.

Fluxo luminoso – 1040 lm/m

Potência – 15,4 W/m

Intensidade pico – 379cd

CCT – 3413K



IRC – 84,6

Coordenada CIE 1931 – x- 0,410 y- 0,392

A x L - 96x46

Peso - 1,43kg/m


IP - 20 - Uso Interno

IK - 00 – Não aplicável

Alimentação - 12vdc

Data do ensaio

08/12/2020 16:17:22

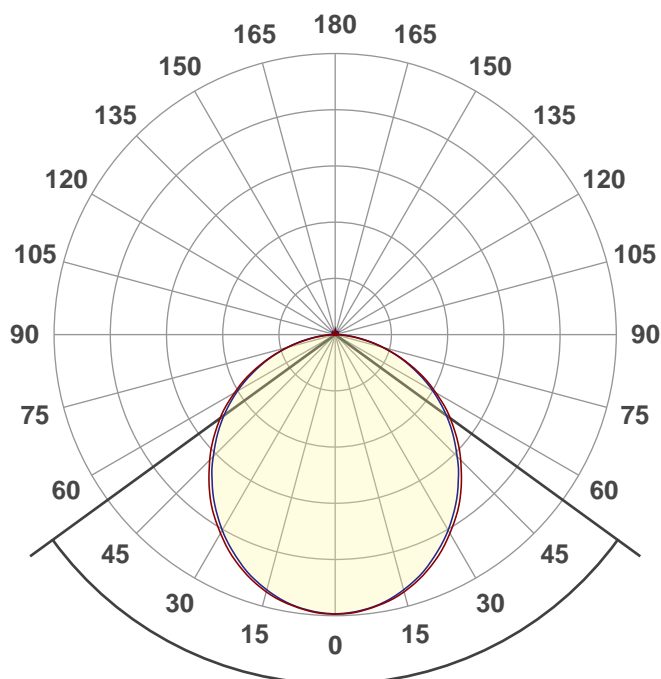

Facho de abertura

**108°**


**Rf 85,8**



Fidelity index Rf

**Rg 95,4**


Gamut index Rg

Hue Bin	R <sub>f</sub>	Shifts (%)	
		Chroma	Hue
1	81	-11%	0%
2	83	-7%	6%
3	82	-3%	9%
4	91	-1%	4%
5	93	-2%	2%
6	95	1%	-2%
7	90	-5%	-3%
8	93	-4%	0%
9	88	-5%	6%
10	82	-4%	11%
11	81	2%	12%
12	87	8%	2%
13	89	4%	-7%
14	81	5%	-15%
15	80	-3%	-14%
16	79	-7%	-11%

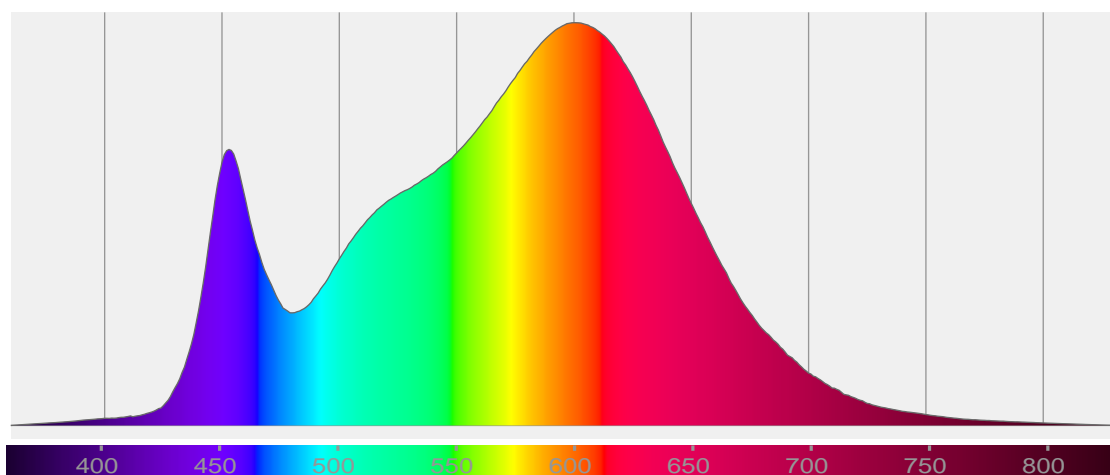


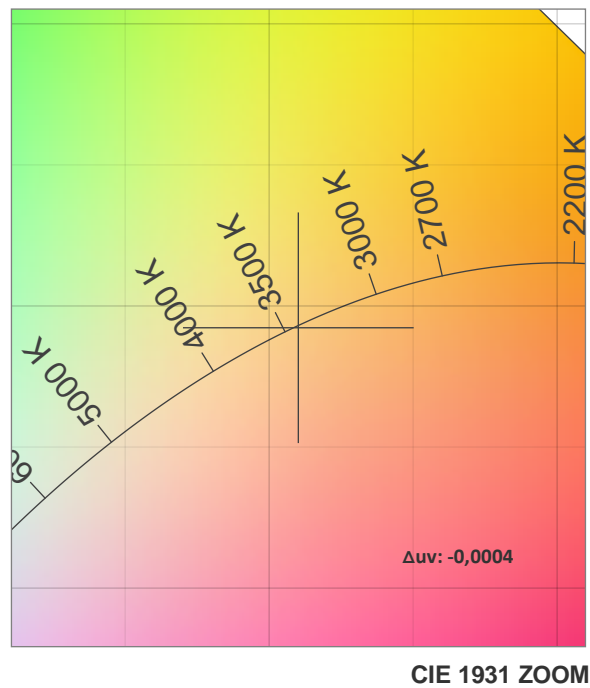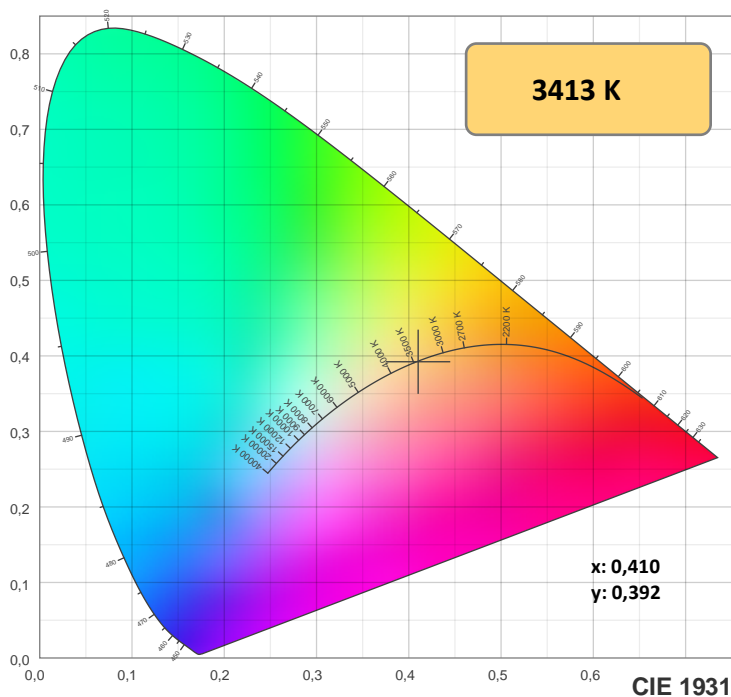

TM-30: 85,8

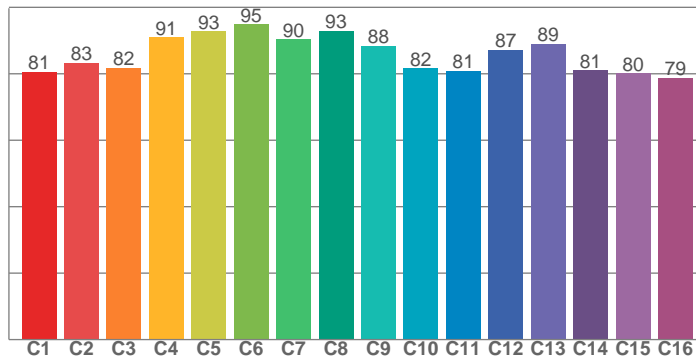

CRI: 84,6 (R1-R8)

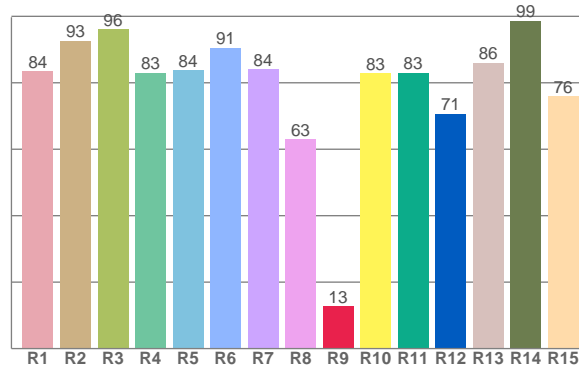

CRIRA R1-R8 / CRlre R1-R15

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
83,5	92,6	96,2	83,0	83,8	90,6	84,2	63,0	12,8	82,8	83,0	70,6	86,1	98,6	75,9

TM30 valores C. 16 valores extraídos dos 99.

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
80,7	83,3	81,8	91,0	92,7	94,9	90,4	92,9	88,3	81,7	80,9	87,1	89,0	81,1	80,1	78,8

## Parametros de cor

Temperatura de cor	Índice de reprodução de cor	Reprodução de cor vermelho R9	Color fidelity	Color gamut	Color quality scale	Coordenada de cor cie 1931	Coordenada de cor cie 1931	Coordenada de cor	Coordenada de cor	Color deviation from black body
CCT	IRC	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	x	y	u	v	Δuv
3413 K	84,6	12,8	85,8	95,4	84,0	0,410	0,392	0,238	0,342	-0,0004







**Rf 85,8**

Fidelity index Rf

**Rg 95,4**

Gamut index Rg

Hue Bin	R <sub>i</sub>	Shifts (%)	
		Chroma	Hue
1	81	-11%	0%
2	83	-7%	6%
3	82	-3%	9%
4	91	-1%	4%
5	93	-2%	2%
6	95	1%	-2%
7	90	-5%	-3%
8	93	-4%	0%
9	88	-5%	6%
10	82	-4%	11%
11	81	2%	12%
12	87	8%	2%
13	89	4%	-7%
14	81	5%	-15%
15	80	-3%	-14%
16	79	-7%	-11%

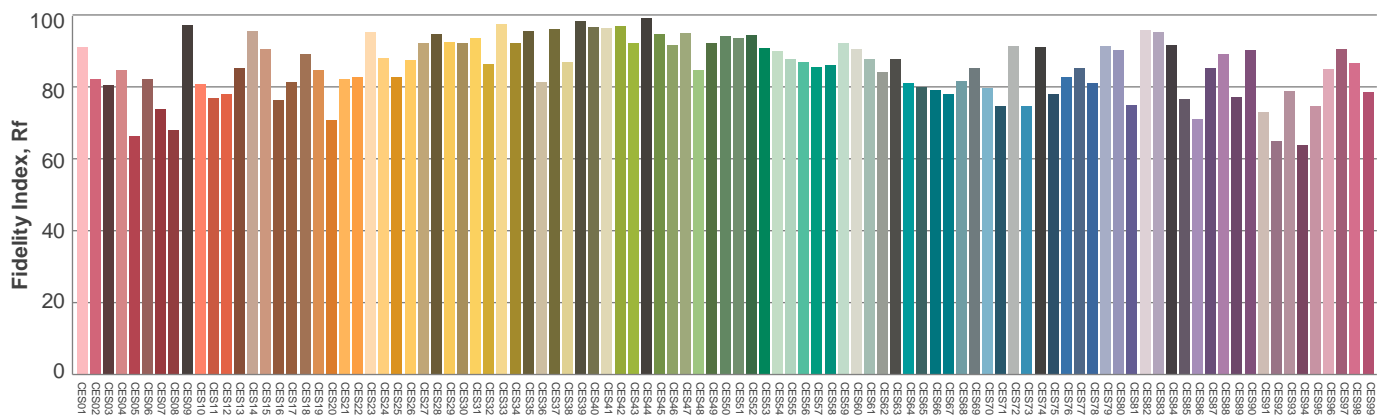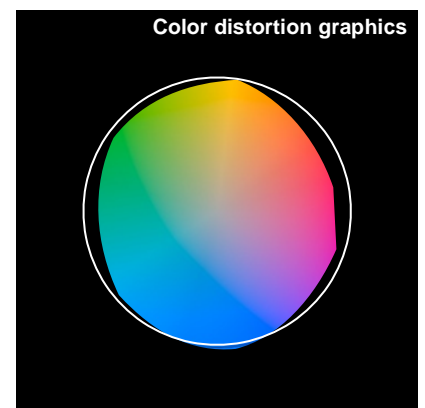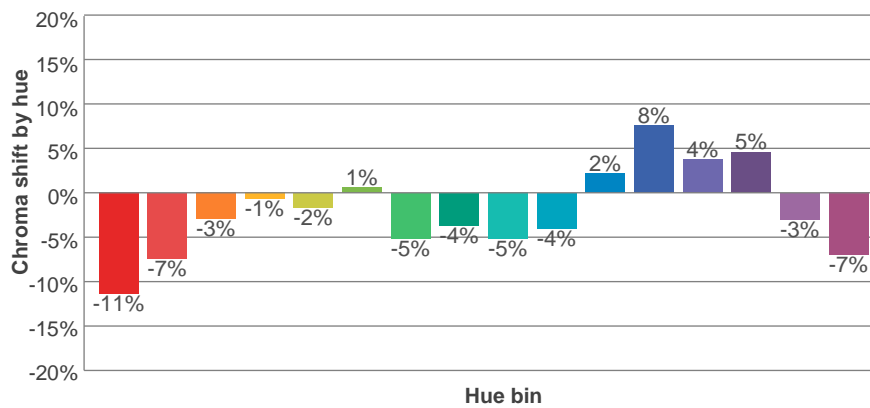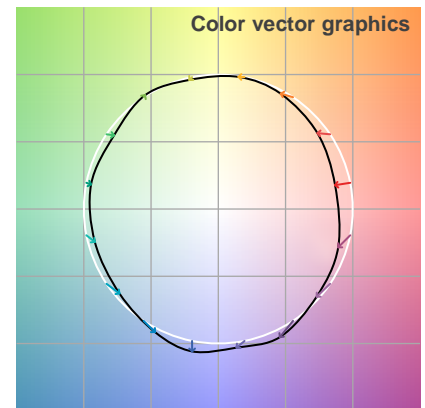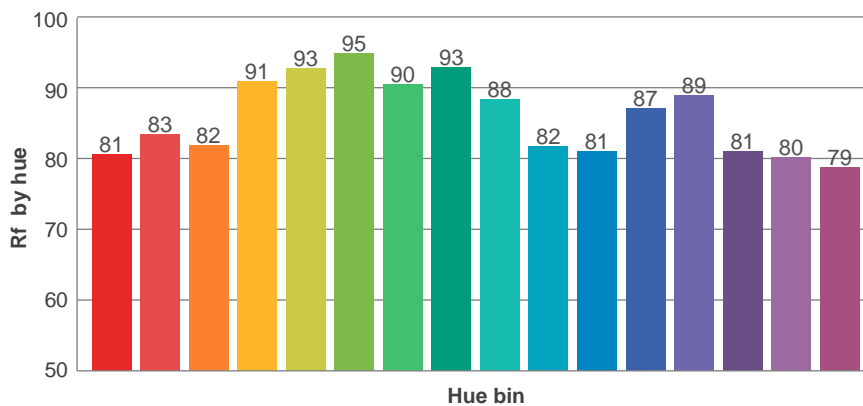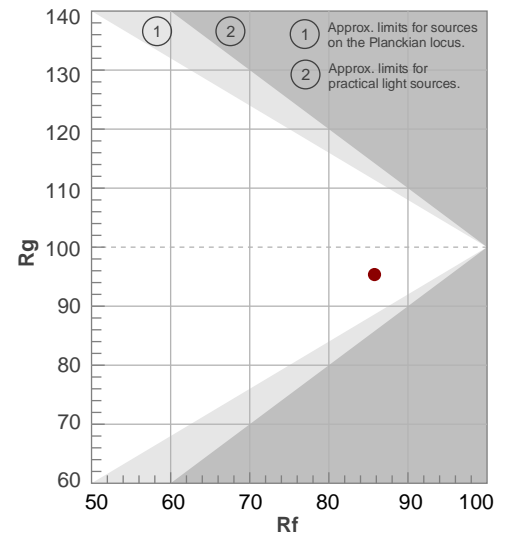

Avaliação todas as amostras de cores

Glare Evaluation According to UGR


p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room size X    Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	20,6	21,8	20,9	22,2	22,4	20,5	21,7	20,7	22,0	22,2
	3H	22,1	23,3	22,5	23,6	23,9	21,9	23,2	22,3	23,5	23,7
	4H	22,7	23,9	23,1	24,2	24,5	22,6	23,7	23,0	24,0	24,3
	6H	23,2	24,2	23,5	24,5	24,9	23,1	24,1	23,4	24,4	24,8
	8H	23,3	24,3	23,6	24,6	25,0	23,2	24,2	23,6	24,6	25,0
	12H	23,3	24,3	23,7	24,7	25,1	23,3	24,3	23,7	24,6	25,1
4H	2H	21,2	22,4	21,6	22,7	23,0	21,1	22,3	21,5	22,6	22,8
	3H	23,0	24,0	23,4	24,3	24,8	22,9	23,8	23,2	24,2	24,7
	4H	23,6	24,6	24,1	25,0	25,5	23,5	24,5	24,0	24,9	25,4
	6H	24,2	25,0	24,7	25,4	25,8	24,1	25,0	24,6	25,4	25,7
	8H	24,3	25,1	24,8	25,5	25,9	24,3	25,1	24,8	25,5	25,9
	12H	24,4	25,1	24,9	25,5	26,0	24,4	25,1	24,9	25,5	26,0
8H	4H	23,9	24,7	24,4	25,1	25,5	23,8	24,6	24,3	25,0	25,4
	6H	24,6	25,2	25,1	25,7	26,2	24,6	25,2	25,1	25,6	26,2
	8H	24,8	25,4	25,4	25,9	26,6	24,9	25,4	25,4	25,9	26,6
	12H	25,0	25,4	25,6	26,0	26,6	25,0	25,5	25,6	26,0	26,6
12H	4H	23,9	24,6	24,4	25,0	25,5	23,8	24,5	24,3	24,9	25,4
	6H	24,7	25,2	25,2	25,7	26,4	24,6	25,2	25,2	25,7	26,3
	8H	24,9	25,4	25,5	25,9	26,5	24,9	25,4	25,5	25,9	26,5
Variation of the observer position for the luminaire distance S											
S = 1.0H		0,1 / -0,1					0,1 / -0,1				
S = 1.5H		0,2 / -0,2					0,1 / -0,2				
S = 2.0H		0,4 / -0,5					0,4 / -0,5				
Standard table		n/a					n/a				
Correction summand		n/a					n/a				
Corrected glare indices referring to 1040 lm total luminous flux											


### Coeficiente de utilização

Ceiling reflectance	80				70				50			30			10			0
Wall reflectance	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor reflectance	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR	(RCR: Room Cavity Ratio) Room Values are expressed as percentage of Lumens delivered to the task surface																	
0	119	119	119	119	116	116	116	116	111	111	111	106	106	106	101	101	101	99
1	109	104	100	96	106	101	98	94	97	94	91	93	90	88	89	87	85	83
2	99	90	84	78	96	89	82	77	85	80	75	81	77	73	78	75	71	69
3	90	79	71	65	87	78	70	64	75	68	63	72	66	62	69	64	61	58
4	82	70	62	55	80	69	61	55	66	59	54	64	58	53	62	56	52	50
5	76	63	54	47	74	62	53	47	60	52	46	57	51	46	56	50	45	43
6	70	57	48	41	68	56	47	41	54	46	41	52	45	40	50	44	40	38
7	65	51	43	37	63	51	42	36	49	41	36	47	41	36	46	40	35	33
8	60	47	38	33	59	46	38	33	45	37	32	44	37	32	42	36	32	30
9	57	43	35	29	55	42	35	29	41	34	29	40	34	29	39	33	29	27
10	53	40	32	27	52	39	32	27	38	31	26	37	31	26	36	30	26	24

### Quantidade de luminárias

### Luminaire budgetary diagram

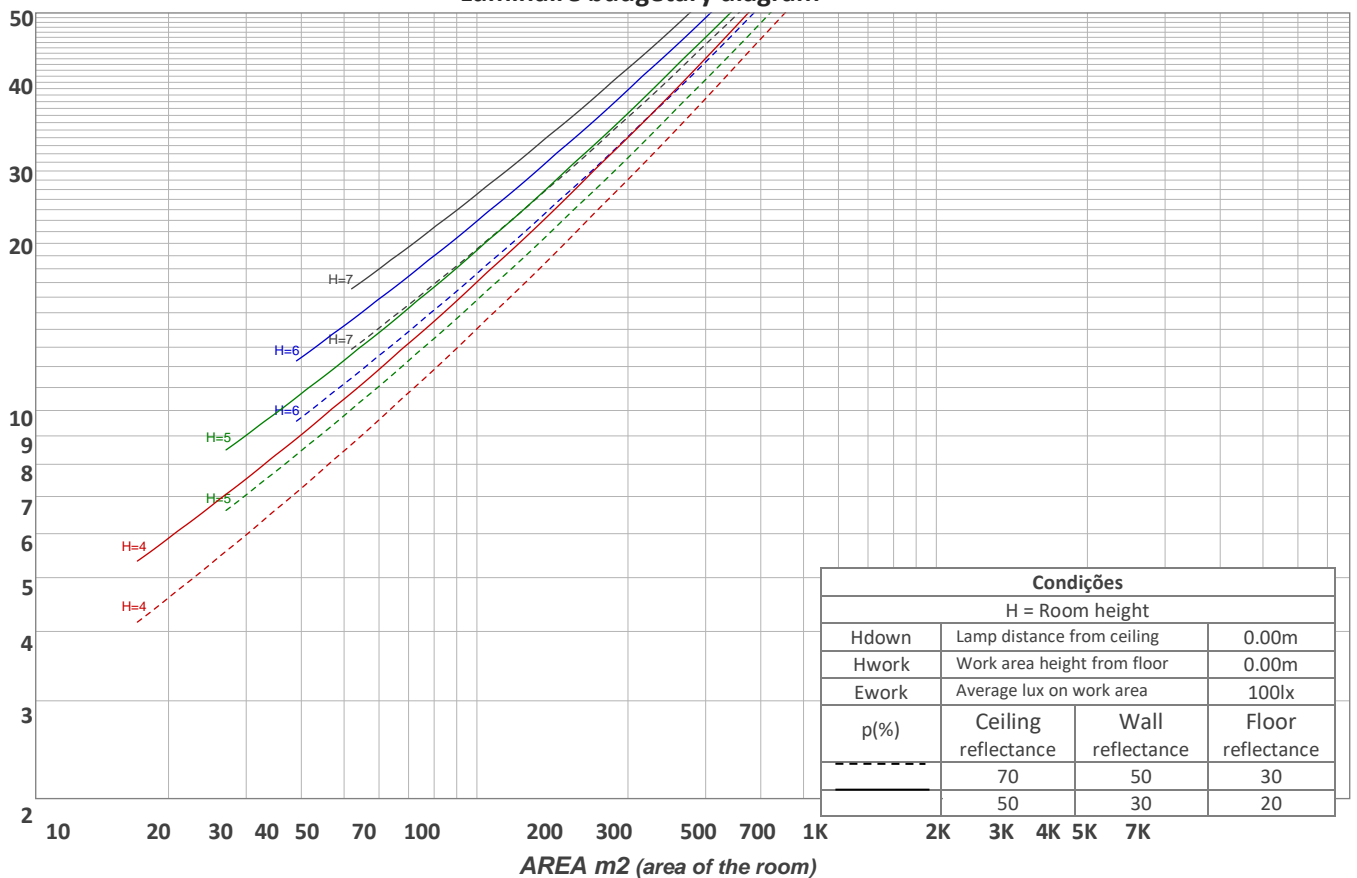

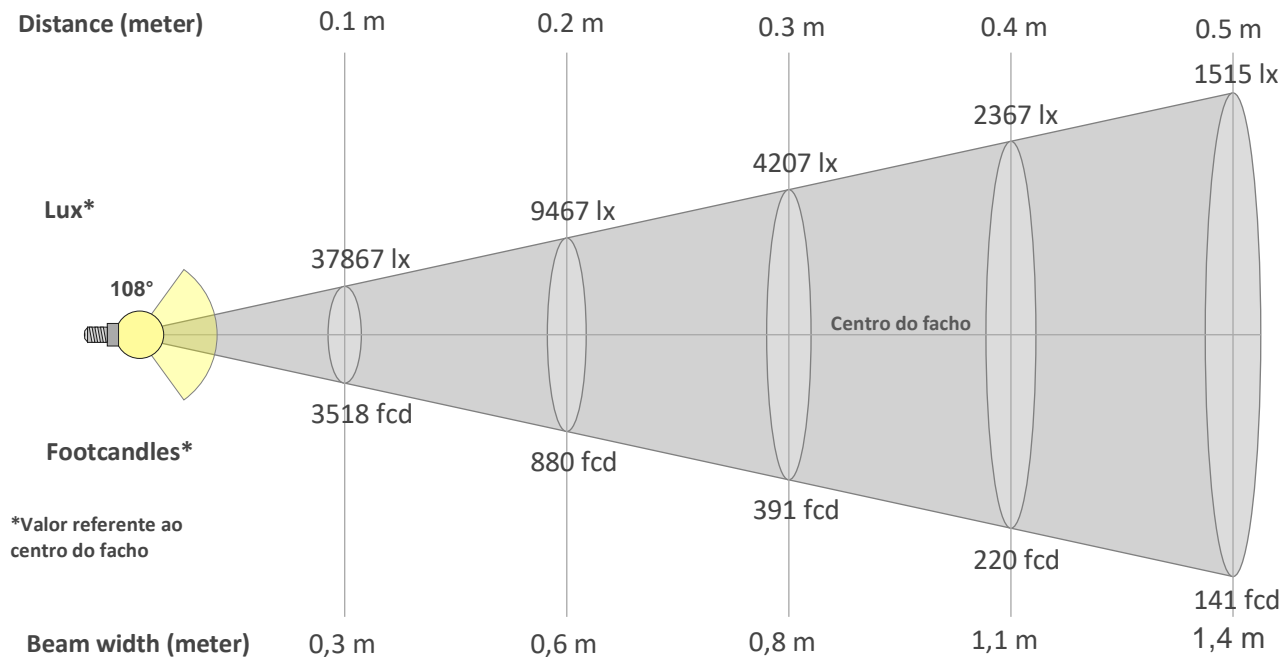

### Beam intensities from 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
3,3ft	6,6ft	9,8ft	13,1ft	16,4ft	19,7ft	23ft	26,2ft	29,5ft	32,8ft	36,1ft	39,4ft	42,7ft	45,9ft	49,2ft	52,5ft	55,8ft	59,1ft	62,3ft	65,6ft
379lx	95lx	42lx	24lx	15lx	11lx	8lx	6lx	5lx	4lx	3lx	3lx	2lx	2lx	2lx	1lx	1lx	1lx	1lx	1lx
35,2fcd	8,8fcd	3,9fcd	2,2fcd	1,4fcd	1fcd	0,7fcd	0,5fcd	0,4fcd	0,4fcd	0,3fcd	0,2fcd	0,2fcd	0,2fcd	0,2fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd

### Intensities in 0° c-plane

0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
379	377	370	361	347	331	311	290	266	241	214	187	158	128	97	67	38	14	2	1
100%	99%	98%	95%	92%	87%	82%	77%	70%	64%	57%	49%	42%	34%	26%	18%	10%	4%	1%	0%

### Intensities in 90° c-plane

0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
379	376	369	358	344	326	306	284	260	234	208	181	153	124	95	67	40	17	2	1
100%	99%	98%	95%	91%	86%	81%	75%	69%	62%	55%	48%	40%	33%	25%	18%	11%	4%	1%	0%

### Intensities in 180° c-plane


0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
379	377	370	361	347	331	311	290	266	241	214	187	158	128	97	67	38	14	2	1
100%	99%	98%	95%	92%	87%	82%	77%	70%	64%	57%	49%	42%	34%	26%	18%	10%	4%	1%	0%

### Intensities in 270° c-plane

0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
379	376	369	358	344	326	306	284	260	234	208	181	153	124	95	67	40	17	2	1
100%	99%	98%	95%	91%	86%	81%	75%	69%	62%	55%	48%	40%	33%	25%	18%	11%	4%	1%	0%

Beam angle 50%	Field angle 10%	Cutoff angle 2,5%	Intensity ratio in 120° cone	Intensity ratio in 90° cone
108°	160,7°	173,3°	78,4%	53,9%

**iso-candela diagram**

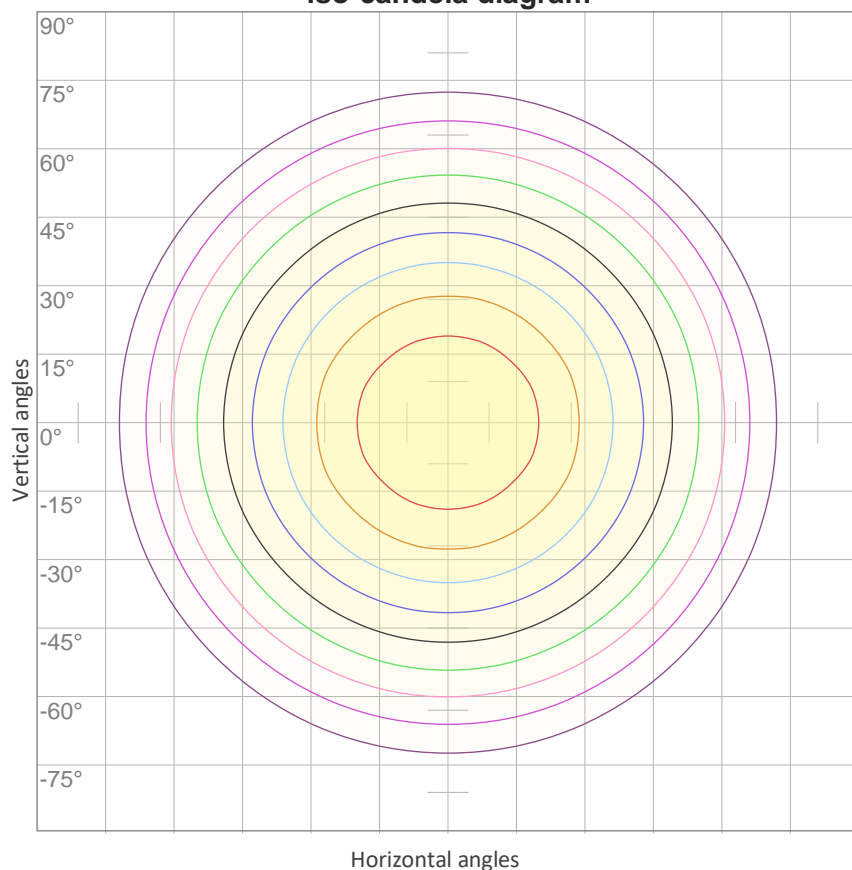


10%	38 cd
20%	76 cd
30%	114 cd
40%	151 cd
50%	189 cd
60%	227 cd
70%	265 cd
80%	303 cd
90%	341 cd

Conditions:

Number of c-planes: 16

Candela at center: 379 cd

**iso-lux diagram**

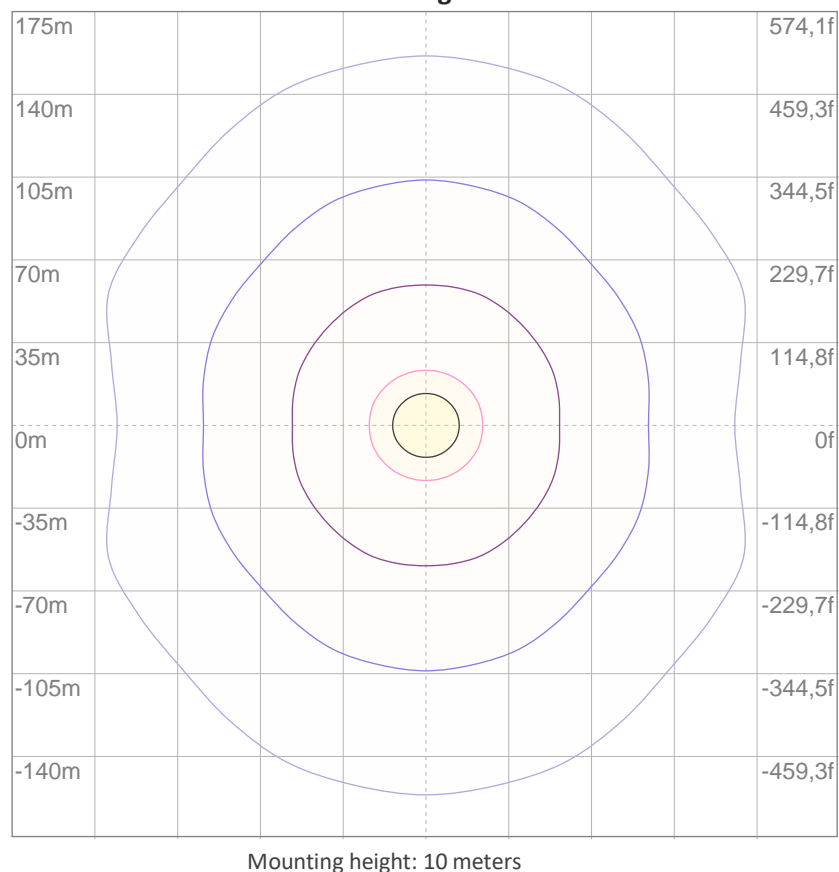

3%	0,114 lx
5%	0,189 lx
10%	0,379 lx
30%	1,14 lx
50%	1,89 lx

Conditions:

Number of c-planes: 16

Lux at center: 3,79 lx

*Lux distribution on a surface when lamp is mounted at 10 meters from the surface.*

**Potência**


**Vttagem: 12,0 V**

**Corrente: 1,28 A**

**Frequência: 0 Hz**

**FP: 1,0**

**THD**



**THD corrente: n/a**

**THD tensão: n/a**